

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO NR. 43



GAMMA DI PRODUZIONE

TUBO FERRO

MODELLO	MIS.	ATTACCO LATO IMPIANTO	CODICE		ATTACCO LATO TERMINALE	CODICE		ATTACCO LATO TERMINALE
			Cappelletto Polimero	Cappelletto Ottone		Cappelletto Polimero	Cappelletto Ottone	
ANGOLO	3/8"	G 3/8" F	31.03.00*	2494.03.00*	G 3/8" M RFS	31.03.90*	2494.03.90*	G 3/8" M
	1/2"	G 1/2" F	31.04.00*	2494.04.00*	G 1/2" M RFS	31.04.90*	2494.04.90*	G 1/2" M
	3/4"	G 3/4" F	-	-	G 3/4" M RFS	31.05.00	-	G 3/4" M
DIRITTA	3/8"	G 3/8" F	32.03.00*	2495.03.00*	G 3/8" M RFS	32.03.90*	2495.03.90*	G 3/8" M
	1/2"	G 1/2" F	32.04.00*	2495.04.00*	G 1/2" M RFS	32.04.90*	2495.04.90*	G 1/2" M
	3/4"	G 3/4" F	-	-	G 3/4" M RFS	32.05.00	-	G 3/4" M
INVERSA	3/8"	G 3/8" F	179.03.00	-	G 3/8" M RFS	-	-	G 3/8" M
	1/2"	G 1/2" F	179.04.00	-	G 1/2" M RFS	-	-	G 1/2" M
ANGOLO REVERSIBILE	3/8"	G 3/8" F	395.03.00	395.03.10	G 3/8" M RFS	395.03.90	-	G 3/8" M
	1/2"	G 1/2" F	395.04.00	395.03.10	G 1/2" M RFS	395.04.90	-	G 1/2" M

TUBO RAME, POLIETILENE, MULTISTRATO

MODELLO	MIS.	ATTACCO LATO IMPIANTO	CODICE		ATTACCO LATO TERMINALE	CODICE		ATTACCO LATO TERMINALE
			Cappelletto Polimero	Cappelletto Ottone		Cappelletto Polimero	Cappelletto Ottone	
ANGOLO	3/8"	"Standard RBM"	48.03.00*	2496.03.00*	G 3/8" M RFS	48.03.90*	2496.03.90*	G 3/8" M
	1/2"		48.04.00*	2496.04.00*	G 1/2" M RFS	48.04.90*	2496.04.90*	G 1/2" M
DIRITTA	3/8"		49.03.00*	2497.03.00*	G 3/8" M RFS	48.03.90*	2497.03.90*	G 3/8" M
	1/2"		49.04.00*	2497.04.00*	G 1/2" M RFS	48.04.90*	2497.04.90*	G 1/2" M
INVERSA	3/8"		180.03.00	-	G 3/8" M RFS	-	-	G 3/8" M
	1/2"		180.04.00	-	G 1/2" M RFS	-	-	G 1/2" M

TESTE TERMOSTATICHE



GAMMA DI PRODUZIONE

MODELLO (SERIE)	CODICE	SENSORE	LUNGHEZZA CAVO DEL SENSORE
TL8 (305)	305.00.00	A dilatazione di liquido	- (incorporato)
TL10 (590)	590.00.00*	A dilatazione di liquido	- (incorporato)
TL20 (590.00.10)	590.00.10*	A dilatazione di gas	2 metri
TL30 (720)	720.00.30*	A dilatazione di liquido	- (incorporato)
TL70 (2633)	2633.00.00*	A dilatazione di liquido	- (incorporato)
- (2634)	2634*	A dilatazione di liquido	- (incorporato)
TL10W (3087)	3087.00.00*	A dilatazione di liquido	- (incorporato)

- VALVOLE TERMOSTATIZZABILI - DESCRIZIONE

IMPIEGO

Le valvole termostattizzabili o termostatiche RBM sono impiegate come organi d'intercettazione e di regolazione per i corpi scaldanti (radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, ecc...) negli impianti di riscaldamento e di condizionamento.

GAMMA DI PRODUZIONE

Le valvole sono prodotte nelle versioni diritto, angolo ed inversa e consentono, sul lato impianto, il collegamento a diverse tipologie di tubazioni.

- Le valvole con filettatura gas, lato impianto, sono predisposte alla connessione con tubo in acciaio.
- Le valvole con filettatura Standard RBM, lato impianto, sono predisposte alla connessione con tubo in rame, tubo in polietilene e tubo in polietilene multistrato per i quali è predisposta una raccorderia specifica.

La gamma è dotata sul lato radiatore del sistema di giunzione ermetica meccanica denominato "RFS" che permette un veloce collegamento con il corpo scaldante. Il sistema di giunzione ermetico è formato da una guarnizione in PTFE con ghiera di serraggio.

IL FUNZIONAMENTO

Le valvole termostattizzabili o termostatiche RBM devono essere installate nel sistema rispettando la direzione del flusso, che deve entrare dalla parte allaccio impianto ed uscire verso il corpo scaldante.

Le valvole termostatiche RBM (valvole termostattizzabili + testa termostatica) possono essere montate sull'impianto solo in posizione orizzontale e non in altre posizioni onde pregiudicarne il loro funzionamento.

Le caratteristiche idrauliche e le perdite di carico delle valvole RBM sono rilevabili sui diagrammi presenti nella scheda tecnica, riportati nella sezione dedicata "Caratteristiche fluidodinamiche".

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo in ottone
- Cappelletto di regolazione in polimero o ottone
- Tenute in EPDM PEROX ed NBR
- Volantino in ABS antiurto
- Attacco al terminale: Attacco RFS®
- Attacco RFS®: M UNI EN ISO 228 con ogiva in PTFE (solo misura 3/8" e 1/2")
- Finitura superficiale satinata e nichelata

CARATTERISTICHE TECNICHE

- T_{max.} esercizio: 110°C
- P_{max.} esercizio: 10 bar (1000 kPa)
- Fluido: acqua e acqua + glicole al 50%

- TESTA TERMOSTATICA - DESCRIZIONE

La testa termostatica RBM è un dispositivo di comando per le valvole termostattizzabili.

La testa termostatica è costituita principalmente da un contenitore, posto sotto il volantino, contenente il liquido termostatico, sensibile alle variazioni della temperatura ambiente.

All'aumentare o al diminuire della temperatura ambiente, il liquido termostatico tende a variare il suo volume provocando lo spostamento dell'otturatore della valvola ad esso collegato,

regolando in questo modo il flusso del liquido verso il corpo scaldante.

Tali movimenti permettono di mantenere nel tempo la temperatura impostata dal volantino della testa termostatica.

I componenti della testa termostatica sono costruiti con materiali plastici, in questo modo il calore sprigionato dal corpo scaldante non influisce sul meccanismo della testa termostatica.

TESTA TERMOSTATICA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo in policarbonato
- Liquido bulbo etil-acetato termostatico
- Tipo TL8: con sensore incorporato, a dilatazione di liquido
- Tipo TL10: con sensore incorporato, a dilatazione di liquido
- Tipo TL20: con sensore a distanza, a dilatazione di gas - Lunghezza cavo del sensore 2m
- Tipo TL30: con sensore incorporato, a dilatazione di liquido
- Tipo TL70: con sensore incorporato, a dilatazione di liquido
- Tipo 2634: con sensore incorporato, a dilatazione di liquido
- Tipo TL10W: con sensore incorporato, a dilatazione di liquido

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'

Le **valvole termostattizzabili** e le **teste termostatiche** RBM rispettano quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 Febbraio 2007 recante:

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 Dicembre 2006 n° 296 art. 9 -1/b, in quanto sono certificate secondo la **norma Europea UNI EN 215 "Valvole termostatiche per radiatori. Requisiti e metodi di prova"**.


Le certificazioni di conformità alla Norma sopra indicata sono garantite dai certificati **con concessione d'uso del marchio n°43 rilasciati dall'ente certificatore**.

VALVOLA TERMOSTATICA omologata UNI - EN 215

<i>Caratteristiche tecniche valvola termostattizzabile e testa termostatica RBM</i>		<i>Valori dichiarati</i>
Taratura minima di regolazione (posizione antigelo)	t_s min	7°C (*)
Taratura massima di regolazione (posizione)	t_s max	30°C (5)
Condizione di risparmio (posizione)		20°C (3)
Pressione massima di esercizio	PN	10 bar (1000 kPa)
Pressione massima differenziale (nel verso di mandata)	ΔP	1 bar (100 kPa)
Pressione massima differenziale (nel verso di ritorno)	ΔP	0,6 bar (60 kPa)
Portata nominale " q_m N " (DP = 10 KPa) angolo - diritta	q_m N	220 Kg/h
Control accuracy according to EN 215 (TL8, TL10, TL20, TL30, 2634, TL10W) - per valvole con cappelletto in polimero	CA	0.2 K
Control accuracy according to EN 215 (TL8, TL10, TL20, TL30, 2634, TL10W) - per valvole con cappelletto in ottone	CA	0.6 K
Control accuracy according to EN 215 (TL70) – per valvole con cappelletto in ottone e in polimero	CA	0.6 K
Temperatura massima di esercizio		110°C
Temperatura massima di stoccaggio		50°C
Isteresi	C	0.3 K (TL8 - TL10 - TL30 - TL70 - 2634 - TL10W) 0.4 K (TL20)
Autorità	a	0,9
Tempo di risposta	Z	25 min (TL8 - TL10 - TL30 - TL70 - 2634) 20 min (TL20) 32 min (TL10W)
Influenza pressione differenziale	D	0.2 K (TL8 - TL10 - TL30 - TL70 - 2634 - TL10W) 0.3 K (TL20)
Influenza temperatura acqua	Valore dichiarato in abbinamento a valvole con cappelletto in polimero	0,45 K (TL8) 0,50 K (TL10) 0,20 K (TL20) 0,45 K (TL30) 0,70 K (TL70) 0,50 K (2634) 0,10 (TL10W)
	Valore dichiarato in abbinamento a valvole con cappelletto in ottone	1,00 K (TL8 - TL10 - TL30 - TL70 - 2634) 0,20 K (TL20) 0,10 K (TL10W)
La valvola termostatica è munita di volantino a regolazione manuale (rotazione)		60° \approx 1K
Valvola termostattizzabile conforme alla norma EN 215		 028
Testa termostatica RBM conforme alla norma EN 215		

La certificazione delle valvole, effettuata da Siet secondo la norma UNI EN 215, è intesa come la combinazione valvola e testa termostatica RBM.


Testa termostatica RBM ad alta efficienza energetica: Approvata in **Classe I** (TELL).

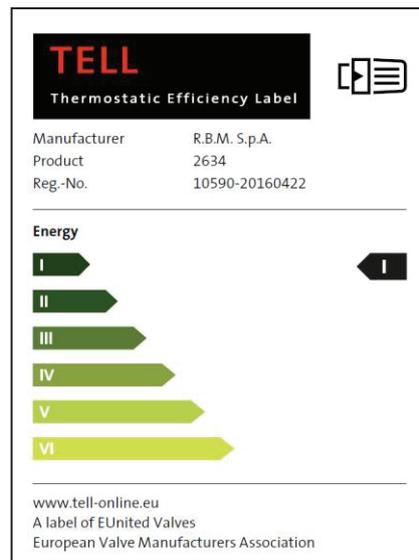

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


VALVOLA DIRITTA

PER TUBO IN FERRO



CODICE	MIS.G	ØA	B mm	C mm	D mm
32.03.X0	3/8"	35.5	70	22.5	48.5
32.04.X0	1/2"	35.5	70	24.5	50
32.05.00	3/4"	35.5	70	31.5	58.5

PER TUBO IN RAME, POLIETILENE, MULTISTRATO




CODICE	Ø1	Ø2 *	ØA	B mm	C mm	D mm
49.03.X0	3/8"	RBM	35.5	70	23.5	48.5
49.04.X0	1/2"	RBM	35.5	70	23.5	50

* Filettatura Standard RBM W24,5x19F


VALVOLA AD ANGOLO

PER TUBO IN FERRO



CODICE	MIS.G	ØA	B mm	C mm	D mm
31.03.X0	3/8"	35.5	66	19.5	50
31.04.X0	1/2"	35.5	66	22.5	51.5
31.05.00	3/4"	35.5	66	28	62.5

PER TUBO IN RAME, POLIETILENE, MULTISTRATO




CODICE	Ø1	Ø2 *	ØA	B mm	C mm	D mm
48.03.X0	3/8"	RBM	35.5	66	18	50
48.04.X0	1/2"	RBM	35.5	66	18	51.5

* Filettatura Standard RBM W24,5x19F


VALVOLA INVERSA

PER TUBO IN FERRO

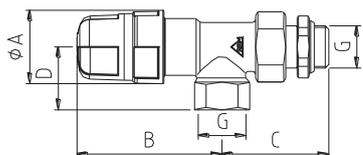

CODICE	MIS.G	ØA	B mm	C mm	D mm
179.03.X0	3/8"	35.5	70.5	47.5	29
179.04.X0	1/2"	35.5	70.5	51.5	30.5



PER TUBO IN RAME, POLIETILENE, MULTISTRATO

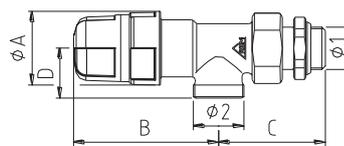

CODICE	Ø1	Ø2 *	ØA	B mm	C mm	D mm
180.03.X0	3/8"	RBM	35.5	69.5	49	24
180.04.X0	1/2"	RBM	35.5	69.5	52.5	24

*Filettatura Standard RBM W24,5x19F




TESTA TERMOSTATICA

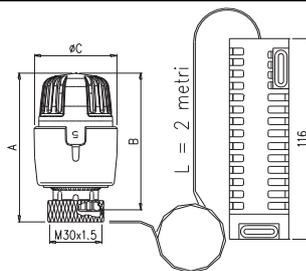

CODICE	Posizione antigelo (*)			Posizione aperta (5)		
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
305.00.00	81	74	47	86	79	47
590.00.00	81	74	47	86	79	47
720.00.30	82.5	75.5	47	87.5	80.5	47
2633.00.00	81	74	47	86	79	47
2634.00.00	83	76	47	88	81	47
3087.00.00	93	87	47	98	92	47
590.00.10	81	74	47	86	79	47

Quando non specificato, i valori sono da intendersi in mm.

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE DELLA VALVOLA

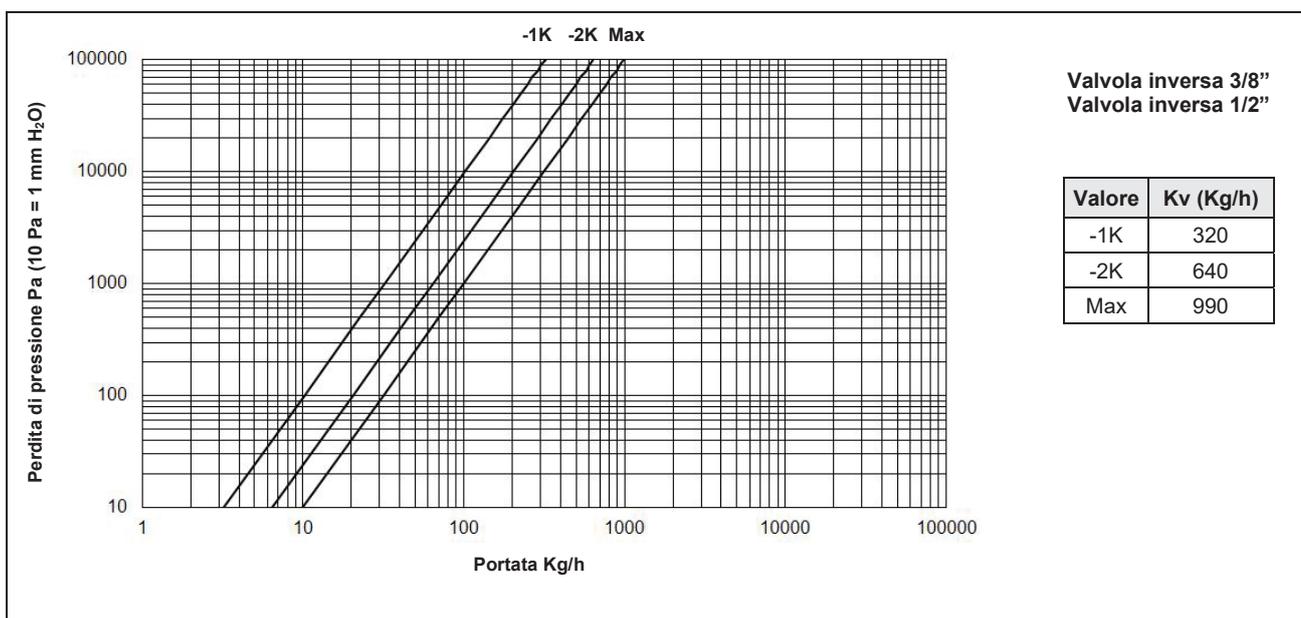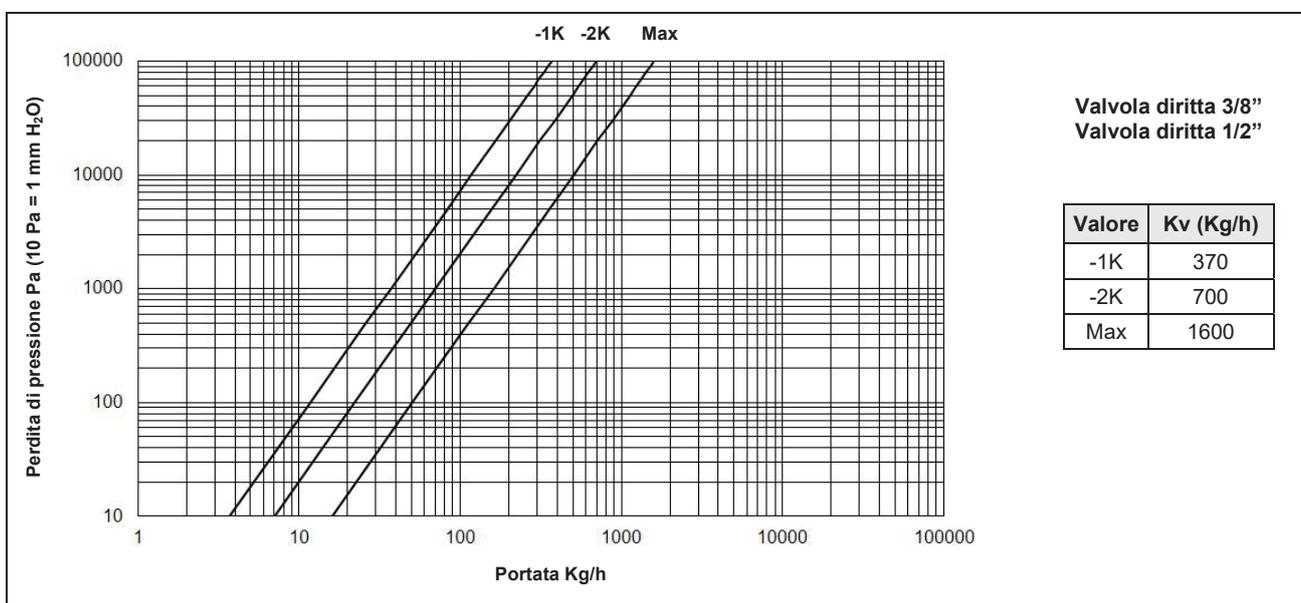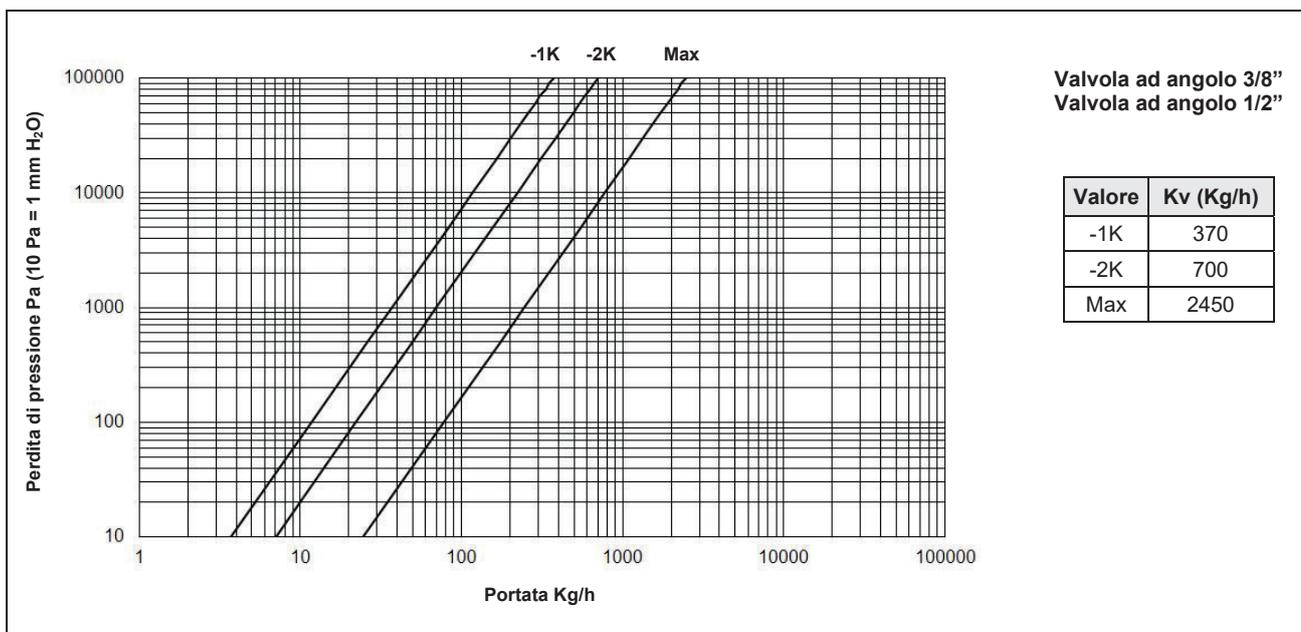

MONTAGGIO DELLA TESTA TERMOSTATICA SULLA VALVOLA TERMOSTATIZZABILE



1 - Togliere il volantino di regolazione manuale, svitandolo in senso antiorario.




2 - Posizionare il distanziale in polimero sul corpo valvola centrando l'esagono del cappelletto (**operazione necessaria solo per testa termostatica serie 3087** – il distanziale viene fornito in kit con la testa termostatica).

Portare la manopola numerata della testa termostatica in posizione **"5"**, raggiungibile ruotandola in senso antiorario.



3 - Posizionare la testa termostatica sul corpo valvola centrando l'esagono del cappelletto e lasciando la finestrella di riferimento alla regolazione rivolta verso l'alto o comunque in posizione visibile.

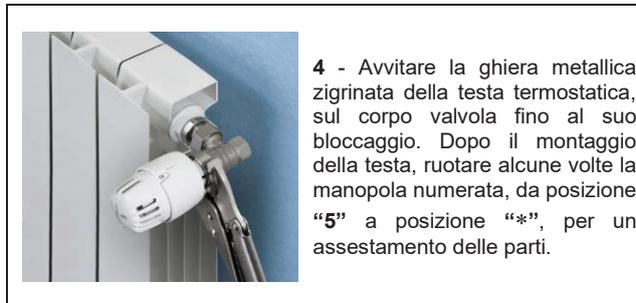

4 - Avvitare la ghiera metallica zigrinata della testa termostatica, sul corpo valvola fino al suo bloccaggio. Dopo il montaggio della testa, ruotare alcune volte la manopola numerata, da posizione **"5"** a posizione **"***", per un assestamento delle parti.

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A DISTANZA

Nei casi in cui il corpo scaldante si trova in un punto dove il calore tende ad accumularsi, come ad esempio, dietro a tendaggi, dentro mobiletti, sotto mensole, oppure dove le radiazioni solari investono direttamente la valvola, è necessario utilizzare la **testa termostatica con sensore posto a distanza (mod. TL 20 cod. 590.00.10)**.

Questo permette di porre l'elemento sensibile nel luogo più idoneo alla corretta rilevazione della temperatura ambiente.



REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

La regolazione si ottiene ruotando la manopola numerata in modo che il simbolo corrispondente alla temperatura desiderata sia posizionato nella finestrella di riferimento. (Valori approssimativi)

Simbolo	*	1	2	3	4	5
Valore °C	7	10	15	20	25	30

(*) Indica la posizione antigelo, dove la valvola si apre solo quando la temperatura ambiente scende al di sotto dei 7°C. E' consigliata durante lunghe assenze nei periodi invernali, o quando si voglia aerare il locale.

AVVERTENZA

Per salvaguardare il buon funzionamento della testa termostatica RBM è buona norma **togliere la stessa dalla valvola nel periodo estivo, quando l'impianto di riscaldamento rimane inattivo.**

STOCCAGGIO

Stoccaggio prodotto: -25° C ÷ +50° C negli imballi originali


LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA

Eseguita la regolazione della temperatura è consigliabile bloccare la manopola sulla stessa oppure limitarne il campo di intervento.

Esempio di bloccaggio del volantino sulla posizione: **"3" (20°C)**.

- Nella finestra di visualizzazione dei simboli evidenziare il n°3;
- La manopola è predisposta di numeri, riferiti alla temperatura regolata dalla testa termostatica;
- Cercare il n°20 (corrispondente a 20°C);
- Inserire gli appositi inserti nei vani vicini al n°20;
- La manopola rimarrà bloccata sulla posizione del simbolo **"3"**.

Se si volesse limitare la regolazione ad un valore più ampio, spostare gli inserimenti degli inserti alle posizioni desiderate. Per il bloccaggio o la limitazione del movimento si devono usare gli appositi **inserti cod. 209.00.00** disponibili come accessorio.

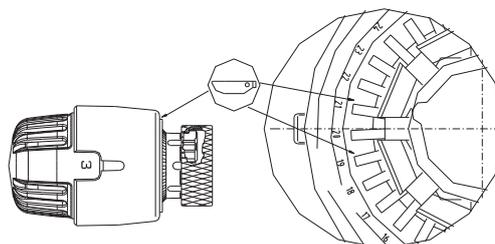


INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Su tutte le valvole termostattabili e termostatiche RBM, è possibile intervenire per effettuare interventi di manutenzione.

E' possibile, infatti, sostituire l'OR della valvola ad impianto funzionante.

E' necessario seguire le seguenti indicazioni:

- Svitare in senso antiorario il volantino della valvola. Tolto il volantino, si scopre il premistoppa che alloggia, nella sua sede, una guarnizione OR da sostituire.
- Svitare il premistoppa con apposita chiave CH 10 e sostituire l'OR con OR RBM (**cod. 5001.045**).
- Smaltire in modo appropriato l'OR sostituita.
- Avvitare il premistoppa nella sua sede con l'apposita chiave fino a fine corsa e successivamente il volantino della valvola.

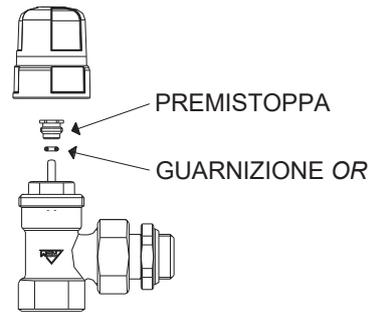

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

La testa termostatica è preferibile venga installata in posizione **orizzontale**.


L'elemento sensibile delle valvole termostatiche non deve essere posizionato in: nicchie, cassonetti, dietro tendaggi, oppure all'esposizione diretta dei raggi solari. In caso di installazione discordante da quanto indicato, le rilevazioni del sensore potrebbero essere falsate.



FASCETTA ANTIVANDALICA



La testa termostatica RBM può essere dotata di una **fascetta antivandalica (cod. 316.00.10) (fig.1)**, che montata, non ne permette la sua rimozione. Solamente utilizzando l'apposita **chiave (cod. 2151.005) (fig.2)** in dotazione, si può intervenire sulla sua rimozione. (Kit 1+2 cod. 316.00.00).

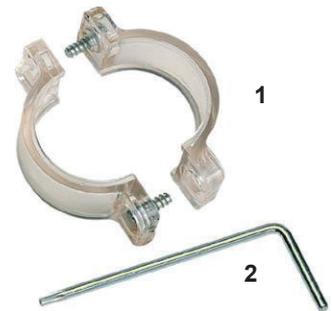

MANOPOLA ANTIVANDALICA ED ANTIMANOMISSIONE PER TESTA TERMOSTATICA

La testa termostatica RBM può essere inoltre dotata di una **manopola antivandalica ed antimanomissione (cod. 2274.005) (fig.1)** che montata non ne permette la manomissione. La manopola è dotata anche di apposito **attrezzo (cod. 2273.005) (fig.2)** per il suo montaggio, da acquistare separatamente.



SERVOMOTORE PER VALVOLA TERMOSTATIZZABILE

Nei casi in cui si voglia comandare l'apertura e la chiusura della **valvola termostatica**, è possibile utilizzare il servomotore per valvole a comando elettrotermico (cod. 306.00.x2).

Il servomotore è applicato sulla valvola attraverso la ghiera filettata presente. Esistono due tipologie di servomotori a comando elettrotermico: a 2 fili (cod. 306.00.02 alimentazione 230V AC, 306.00.12 alimentazione 24V AC) e a 4 fili (cod. 306.00.42 alimentazione 230V AC, 306.00.52 alimentazione 24V AC) con microinterruttore ausiliario.

Il servomotore porta la valvola in posizione normalmente chiusa, quando è assente la tensione.

Il servomotore può essere collegato a un dispositivo di controllo della temperatura ambiente come un cronotermostato o termostato ambiente che ne regola l'apertura e la chiusura. Per il collegamento elettrico fra servomotore e valvola, riferirsi agli schemi elettrici delle schede tecniche relativi ai vari dispositivi di comando e controllo scelti.



RACCORDI ABBINABILI

TUBAZIONI IN POLIETILENE

Tipologia raccordo	Numero Connessioni filettate	Tipo connessione filettata	Tubazione	Codice
RACCORDO A STRINGERE	1	Dado RBM Standard	POLIETILENE	71.12...20.X0 122.12...20.00

TUBAZIONI IN POLIETILENE MULTISTRATO

Tipologia raccordo	Numero Connessioni filettate	Tipo connessione filettata	Tubazione	Codice
RACCORDO A STRINGERE	1	Dado RBM Standard	POLIETILENE MULTISTRATO	70.10...20.X0 1216.14...16.00

Tipologia raccordo	Numero Connessioni filettate	Connessioni a pressare	Tubazione	Codice
RACCORDO A PRESSARE	1 RBM Standard	1	POLIETILENE MULTISTRATO	826.14...20.X0

TUBAZIONI IN RAME

Tipologia raccordo	Numero Connessioni filettate	Tipo connessione filettata	Tubazione	Codice
RACCORDO A STRINGERE	1	Dado RBM Standard	RAME	602.10...16.00 41.10...16.20 41.18.20* (Solo tubo Ø18)

* Prevedere una riduzione codice **57.18.00**, per il collegamento del raccordo per tubo rame Ø18

ACCESSORI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Manopola antivandalica e manomissione (una confezione di manopole include un utensile per il montaggio cod. 2273.005)	2274.005		Servomotore NC a 2 fili Tensione: 230 Vac	306.00.02
	Utensile specifico per il montaggio della manopola antivandalica (utensile fornito comprensivo di nr. 12 viti di fissaggio)	2273.005		Servomotore NC a 2 fili Tensione: 24 Vac	306.00.12
	Fascetta antivandalica	316.00.10		Servomotore NC a 4 fili Tensione: 230 Vac	306.00.42
	Utensile specifico per il montaggio della fascetta antivandalica	2151.005		Servomotore NC a 4 fili Tensione: 24 Vac	306.00.52
	Coppia inserti per limitazione temperatura per testa termostatica RBM	209.00.00		Testa crono-termostatica con programma settimanale	2501.00.22
				Chiave di programmazione	2962.00.02
				Testa termostatica con comando a distanza. Permette di agevolare la programmazione in ogni situazione di installazione	2835.00.02

PER SAPERNE DI PIU'

CALCOLO DEL KV

Procedimento analitico per la determinazione della caduta di pressione per liquidi con $\rho \cong 1 \text{ kg/dm}^3$

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kvs} \right)^2 \times 10000$$

valido per acqua con temp. da 0 a 30 °C

correzione del ΔP per fluidi con ρ diverso da 1 kg/dm³

$$\Delta P' = \Delta P \times \rho'$$

Procedimento analitico per il dimensionamento della valvola valido per liquidi con $\rho \cong 1 \text{ kg/dm}^3$

$$Kvs = Q \times \left(\frac{10000}{\Delta P} \right)^{0.5}$$

valido per acqua con temp. da 0 a 30 °C

correzione del Kvs per fluidi con ρ diverso da 1 kg/dm³

$$Kvs' = Kvs \times \sqrt{\rho'}$$

Legenda

ΔP = perdita di carico in daPa (1daPa=10Pa).

$\Delta P'$ =perdita di carico corretta in daPa (1daPa=10Pa).

ΔP_{max} = differenza di pressione consigliata per il corretto funzionamento

Q = portata in m³/h

Kvs = caratteristica idraulica in m³/h (1m³/h=1.000 l/h)

ρ' = densità del liquido in kg/dm³

SERIE 31

Valvola termostattizzabile ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215 (solo diametri 3/8" e 1/2"). Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in EPDM PEROX ed NBR. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura max 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar. Misure disponibili 3/8" ÷ 3/4".

SERIE 32

Valvola termostattizzabile diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215 (solo diametri 3/8" e 1/2"). Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in EPDM PEROX ed NBR. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura max 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar. Misure disponibili 3/8" ÷ 3/4".

SERIE 48

Valvola termostattizzabile ad angolo per tubo rame, polietilene e multistrato, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in EPDM PEROX ed NBR. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato standard RBM per tubo rame, polietilene e multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura max 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar. Misure disponibili 3/8" e 1/2".

SERIE 49

Valvola termostattizzabile diritta per tubo rame, polietilene e multistrato, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in EPDM PEROX ed NBR. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato standard RBM per tubo rame, polietilene e multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura max 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar. Misure disponibili 3/8" e 1/2".

SERIE 179

Valvola termostattizzabile inversa per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in EPDM PEROX ed NBR. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura max 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar. Misure disponibili 3/8" e 1/2".

SERIE 180

Valvola termostattizzabile inversa per tubo rame, polietilene e multistrato. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in EPDM PEROX ed NBR. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato standard RBM per tubo rame, polietilene e multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura max 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar. Misure disponibili 3/8" e 1/2".

SERIE 395

Valvola termostattizzabile ad angolo per tubo ferro con attacchi reversibili e comando ortogonale. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in EPDM PEROX ed NBR. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura max 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar. Misure disponibili 3/8" e 1/2".

SERIE 305 - 590 - 720 - 2633 - 2634 - 3087

Comando termostatico per valvole termostattizzabili. Elemento sensibile interno a dilatazione di liquido. Predisposto per la limitazione della temperatura ed il bloccaggio antimanomissione. Temperatura ambiente max 50°C. Intervento antigelo (*) 7°C. Campo di taratura (1+5) 10...30°C. Isteresi 0,3°C. Pressione differenziale max (testa montata su valvola) 1 bar. Liquido bulbo Etil-acetato termostatico.

**TABELLA RIASSUNTIVA PERSONALIZZAZIONE ABBINAMENTI
VALVOLE / TESTE TERMOSTATICHE**

Codice testa certificata	Codice valvola certificata	Codice kit interno	Codice kit di vendita	Certificato di riferimento
590 (TL10)	31.04	1115	1115	01-RBM-TRV
590 (TL10)	32.04	3624.04.00	3624.04.00	01-RBM-TRV
590 (TL10)	48.04	1116	1116	01-RBM-TRV
590 (TL10)	31.04	3621.04.00	3621.04.00	01-RBM-TRV
720 (TL 30)	31.03	2078.03	2078.03	01-RBM-TRV
720 (TL 30)	31.04	2078.03	2078.03	01-RBM-TRV
720 (TL 30)	32.03	2079.03	2079.03	01-RBM-TRV
720 (TL 30)	32.04	2079.04	2079.04	01-RBM-TRV
720 (TL 30)	48.03	1342.03	1342.03	01-RBM-TRV
720 (TL 30)	48.04	1342.04	1342.04	01-RBM-TRV
720 (TL 30)	49.03	1343.03	1343.03	01-RBM-TRV
720 (TL 30)	49.04	1343.04	1343.04	01-RBM-TRV
2633 (TL70)	31.03	3570.03.00	3570.03.00	01-RBM-TRV
2633 (TL70)	31.04	3570.04.00	3570.04.00	01-RBM-TRV
2633 (TL70)	32.03	3571.03.00	3571.03.00	01-RBM-TRV
2633 (TL70)	32.04	3571.04.00	3571.04.00	01-RBM-TRV
2633 (TL70)	48.03	2756.03.00	2756.03.00	01-RBM-TRV
2633 (TL70)	48.04	2756.04.00	2756.04.00	04-RBM-TRV
2633 (TL70)	31.04	3835.04.00	3835.04.00	01-RBM-TRV
2634	48.04	2811.04.00	2811.04.00	01-RBM-TRV
2634	31.04	2812.04.00	2812.04.00	01-RBM-TRV
3087 (TL10W)	31.04	1128	1128	07-RBM-TRV

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.



Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.



RBM S.p.A.
Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (Brescia) Italy
Tel. 030-2537211 Fax 030-2531798
E-mail : info@rbm.eu - www.rbm.eu